



参考 6-1 試算結果：柏崎刈羽

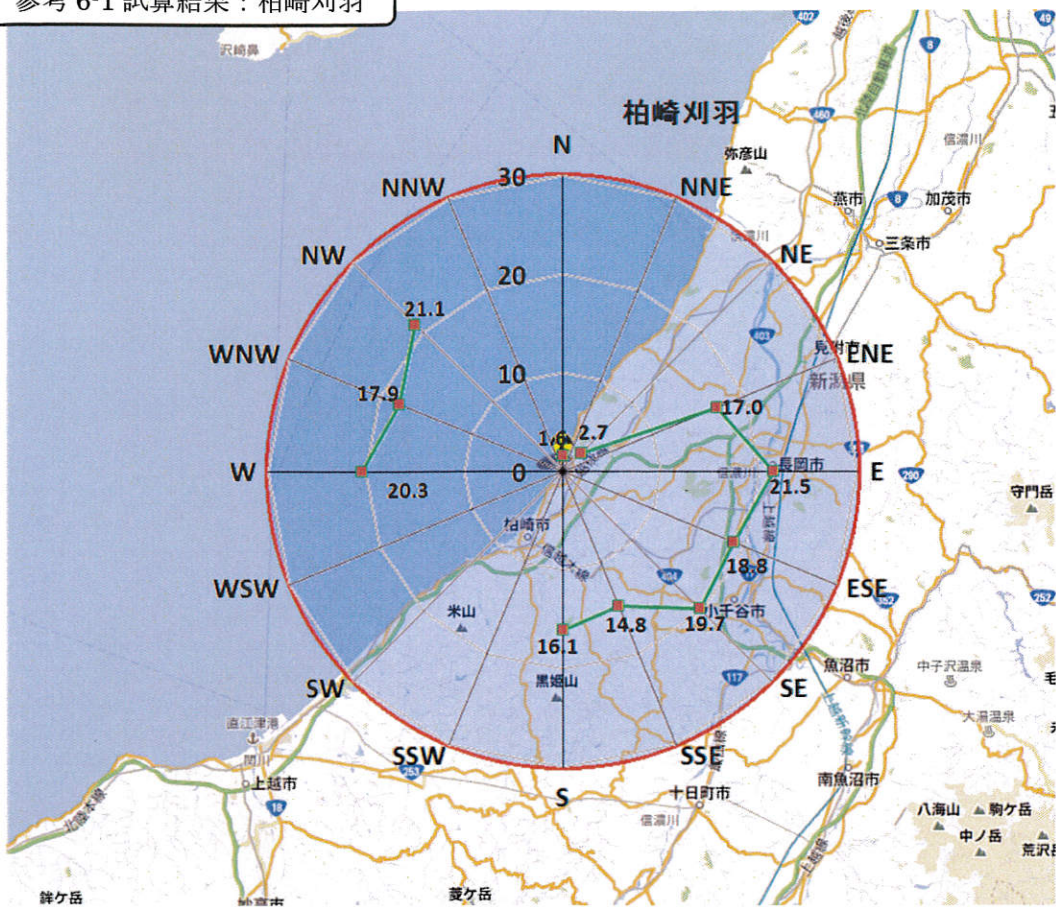


福島第一出力ベース

福島第一原子力発電所（1～3号機）の放射性物質量と同じと仮定した計算

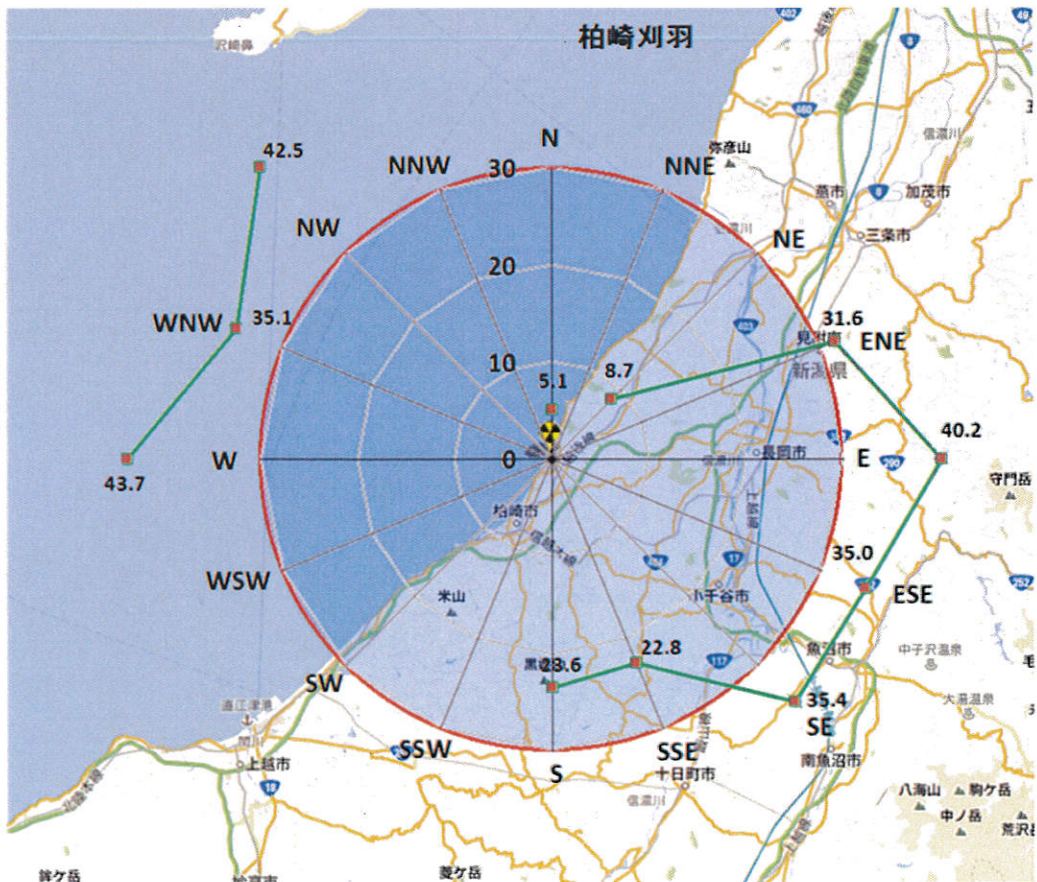

サイト出力に対応した放射性物質量を仮定した計算

図1 防護措置実施のフローの例

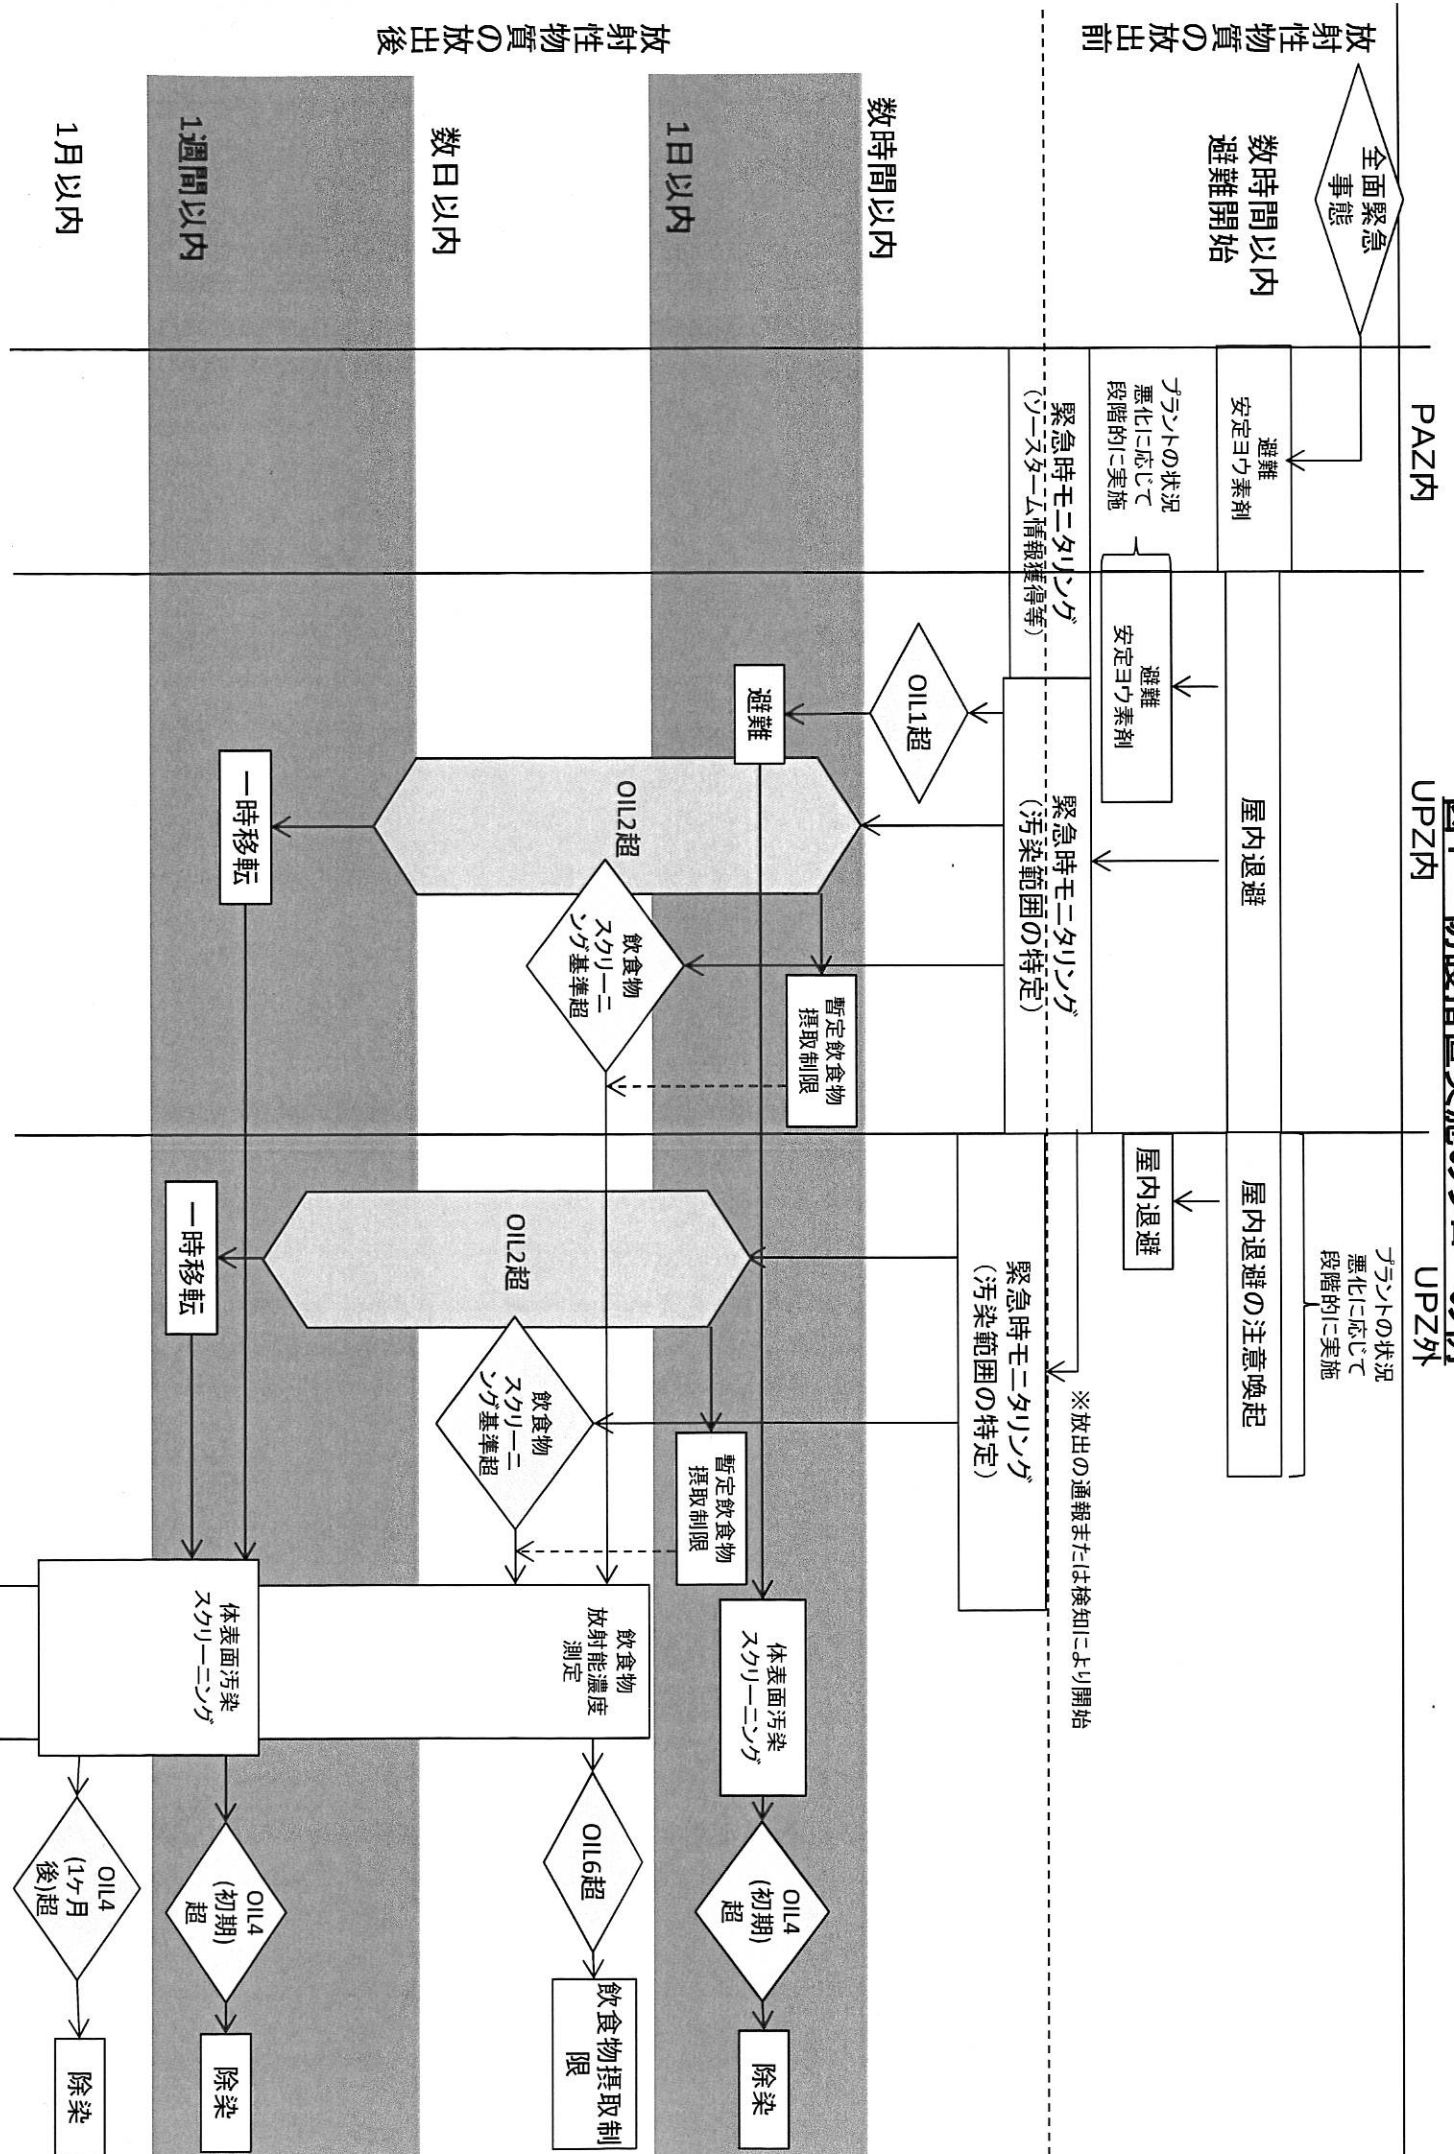

放射性物質の放出後